

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

6792135VK3669B0042JL

Tipo de edificio

OFICINAS

Dirección

CALLE SECOYA Nº 22 0301

Municipio

MADRID

C.P.

28054


C.Autónoma

MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

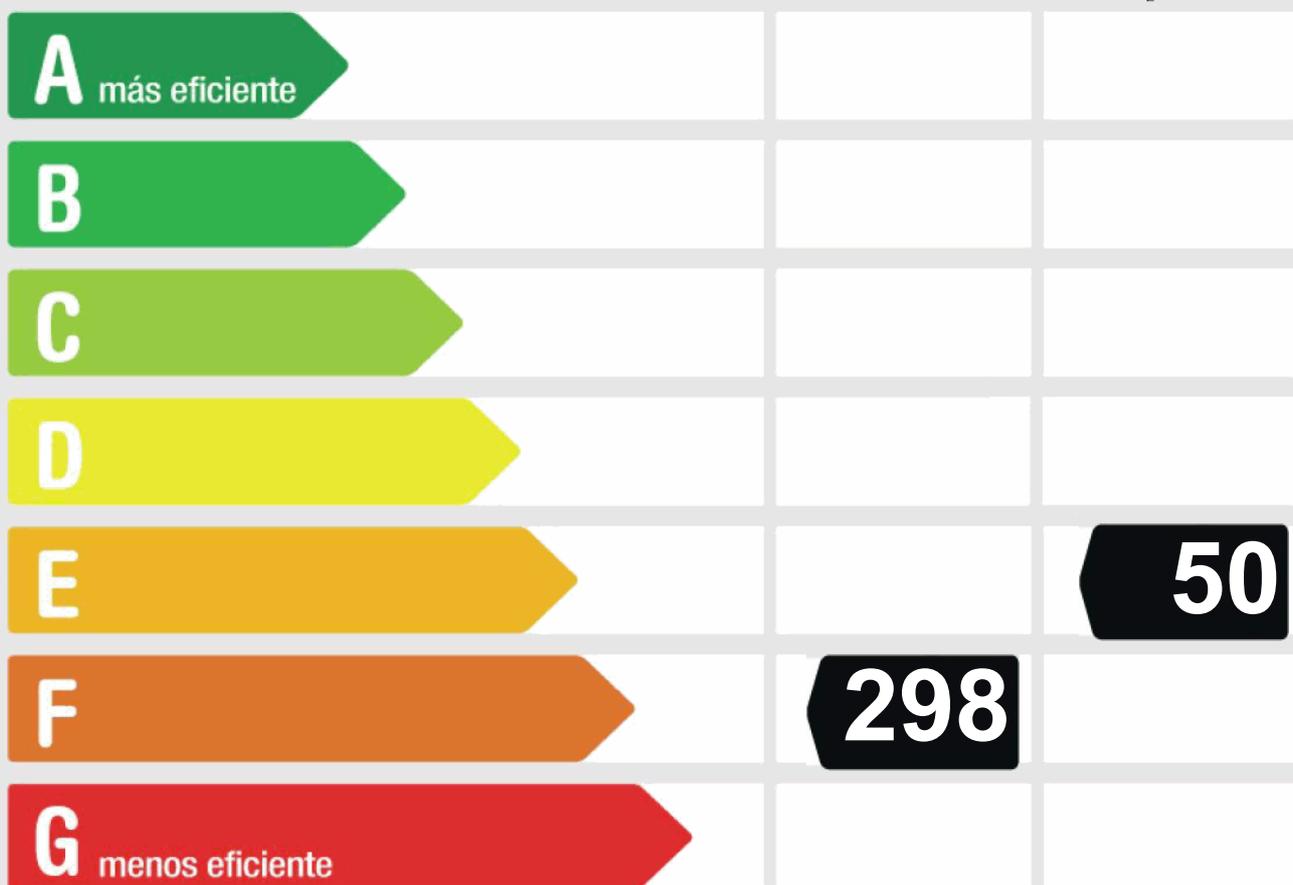

REGISTRO

65/707379.9/21

09/11/2031

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación:0889421311144773343856



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

